

## Teknisen lautakunnan vastine 2022 arviointikertomukseen

Tekninen lautakunta 21.09.2023 § 42  
59/00.03.01/2023

Valmistelija


Vs. tekninen johtaja Timo Tammelin  
Puh. 040 503 8088  
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.6.2023 § 104 pyytää lautakuntia käsittelemään vuoden 2022 arviointikertomuksen ja antamaan vastineen kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä kunnanhallitukselle 30.9.2022 mennessä.

Rakennusvalvonta ja yksityistiet, yhdyskuntapalvelut, liikelaitokset, maa- ja metsäalueet tulosalueiden osan tavoitteiden ja toimenpiteiden mittariksi on määritelty kuntalaiskysely. Kyselyjen toteuttamiselle kysely- ja raportointiohjelmisto Webropol on otettu käyttöön loppusyksyllä 2022. Muita kyselyjä, kun liikuntakysely ei keretty järjestämään vuonna 2022. Liikuntakyselyyn saatiin 75 vastausta. Kyselyssä kartoitettiin eri liikuntapaikkojen käyttöä, kuntoa, tarjontaa ja saavutettavuutta. Alla kaavio missä kuvataan kyselyn tulokset miten seuraavat asiat ovat toteutuneet Savitaipaleella.

### Miten seuraavat asiat toteutuvat Savitaipaleella?

Vastaajien määrä: 60

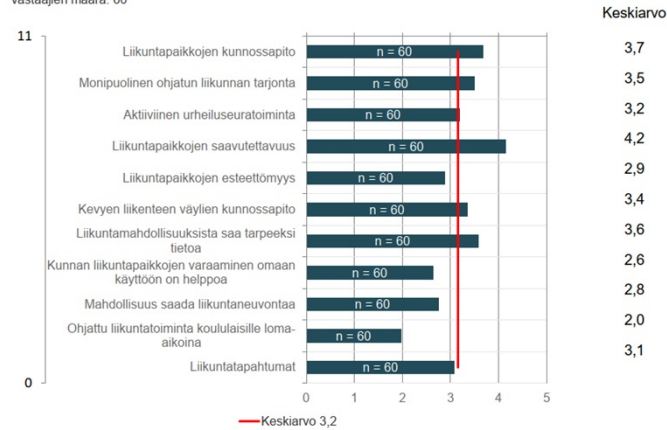


Metsänmyyntitulo mittari ei kuvaa selkeästi tavoitetta, joten se on muutettu vuodelle 2023 muotoon, että metsätiloja on hoidettu metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Muutoksella pystytään paremmin kuvaamaan suunnitelman toteutuneisuutta.

Viher-, liikunta- ja leikkialueita on kehitetty kuntastrategian yhteydessä tehdyn kyselyn vastauksien perusteella. Kysely johti siihen, että palkattiin uusi viher- ja liikunta-aluevastaava joka aloitti työt 7/2022. Jatkuva palautetta kysely ja vuonna 2023 tehty webropol kysely mahdollisen koirapuiston rakentamisen tai rakentamatta jättämisen sijainnista. Kyselyn tuloksen huomioidaan Olkkolan alueen kehittämisen tueksi.

#### Mikä seuraavista olisi mielestäsi paras paikka koirapuistolle

Vastaajien määrä: 132

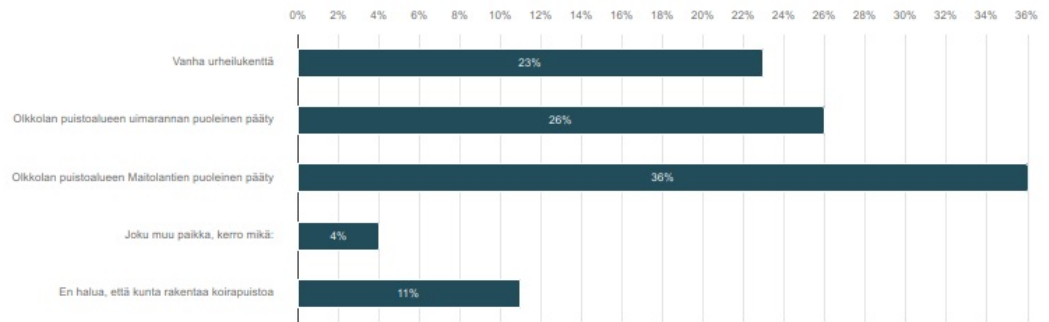

Venäjänsä hyökkäyssota Ukrainaan ja sen tuomat poikkeukselliset vaikutukset kustannusten nousuun (mm. sähkö, kiinteistön ylläpidon indeksinousu 11,5% välillä 2021/Q3 – 2022/Q3) aiheutti toimintakulujen ennakoimattoman nousun yli talousarviotavoitteiden. Myös lumien ja pitkä talvi aiheutti lisäkuluja kunnossapitoon.

Vesihuollon osa isojen kiinteistöjen tasauslukemista saatiin vasta vuoden 2023 maaliskuun laskutukseen. Tasauslaskuja puuttui vuoden 2022 tilinpäätöksestä arviolta 6% koko vuoden määrästä. Tasauslaskujen puute heijastuu suoraan toimintatuottojen toteuman alitukseen. Tulevaisuudessa tasauslaskujen puutteessa vesilaitos laskuttaa kulutusarvion perusteella. Teknisen toimen talousarviossa olevia tavoitteita ja mittareita on uudistettu vuodelle 2023. Uudistuksella haetaan selkeämpiä tavoitteita ja toteuman mittareita. Uudistustyö jatkuu vuoden 2024 ta:n työstämisen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Tammelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa yllä olevan teknisen lautakunnan vastineen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.